




DETALJ NR 13 (4 ST)




DETALJ NR 14 (4 ST)



DETALJ NR 15 (4 ST)

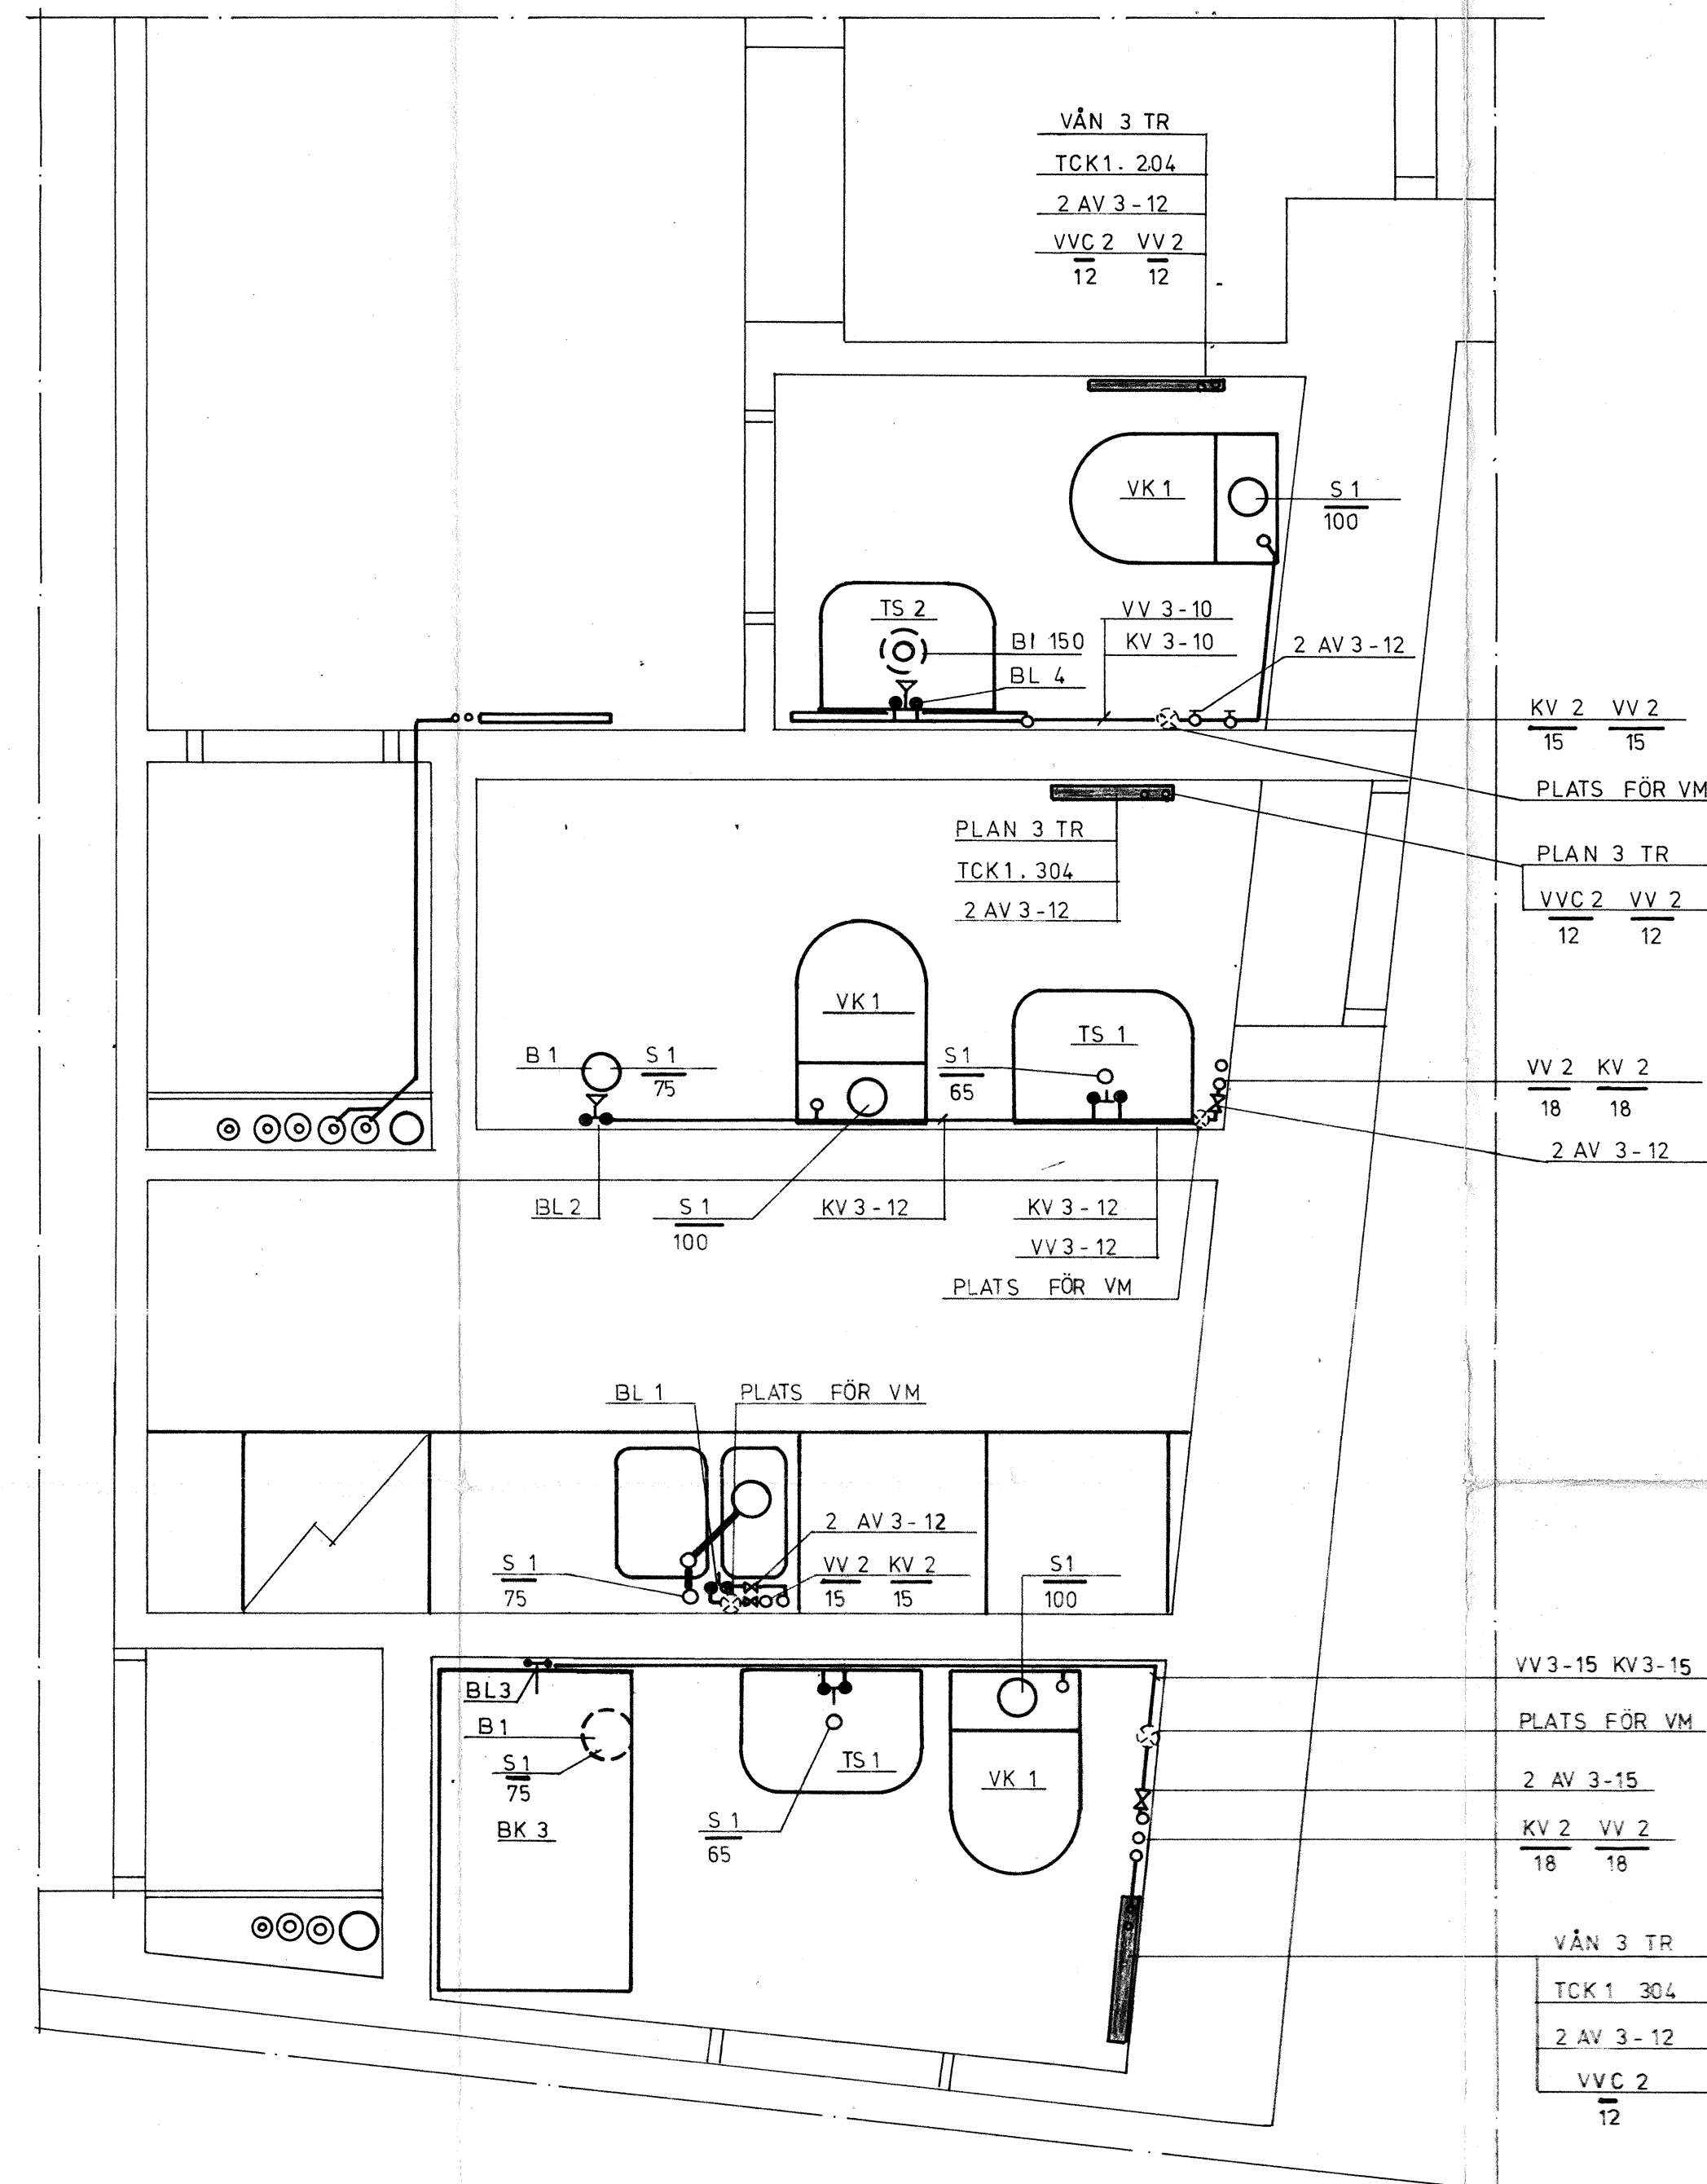

DETALJ NR 16 (4 ST)



DETALJ NR 17A (1 ST)

FÖRESKRIFTER

S1	=	GJUTNA NORMAL-AVLOPPSRÖR	
S2	=	PVC-AVLOPPSRÖR HTA	8
KV1	=	KOPPARRÖR	SMS 1890, SERIE 2
VV1	=	KOPPARRÖR	SMS 1890, SERIE 2
VVC1	=	KOPPARRÖR	SMS 1890, SERIE 2
KV2	=	KOPPARRÖR	SMS 1891 MED PLASTMANTEL
		PRISOL	
VV2	=	KOPPARRÖR	RSK 176 21 -- "PLUS PRISOL"
VVC2	=	KOPPARRÖR	RSK 176 21 -- "PLUS PRISOL"
KV3	=	KOPPARRÖR	MJUKGLÖDGADE FÖRKROMADE
VV3	=	KOPPARRÖR	MJUKGLÖDGADE FÖRKROMADE
VVC3	=	KOPPARRÖR	MJUKGLÖDGADE FÖRKROMADE
TS1	=	TVÄTTSTALL	560 x 420 GBG 615-2
TS2	=	TVÄTTSTALL	560 x 420 UTAN BL, GBG 615-2
VK1	=	VATTENKLOSETT	GBG 325 T
BK3	=	BADKAR	RSK 733 46 00
BK4	=	BADKAR	RSK 730 01 06
BL1	=	DISKBÄNKBLANDARE	RSK 831 79 43
BL2	=	DUSGBLANDARE	RSK 812 56 92
BL3	=	KAR- OCH DUSCHBLANDARE	RSK 811 38 70
BL4	=	DUSCHBLANDARE	RSK 811 08 92
AV3	=	KULVENTIL	RSK 854 06 --

B1 = GOLVBRUNN RSK 710 21 55

FÖRESKRIFTER

	KV3	VV3
BK:	12x1	12x1
DUSCH:	10x0,8	10x0,8
TS:	8x0,8	8x0,8
VK:	8x0,8	8x0,8

	KV1	VV1
DB	10x0,8	10x0,8
	L=0,6 m	L=0,6 m

SMED & HEIWE
VVS-PLANERING AB
DUVBOVÄGEN 163, 163 57 SPÅNGA
TEL. 08/760 27 45

KONSTR. AV
H. RUDSTRÖM
STOCKHOLM 1981, 10.09

HANDLAGES AV
P. HEIWE

KV. GJUTAREN 29, STHLM
OMBYGGNAD DEL 1
DETALJER NR 13-17A
VÄRME OCH SANITET

SKALA 1:20

ARBETSNUMMER 8108

RITNINGSNUMMER 59:22

REV

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG